



力揚機電工程股份有限公司

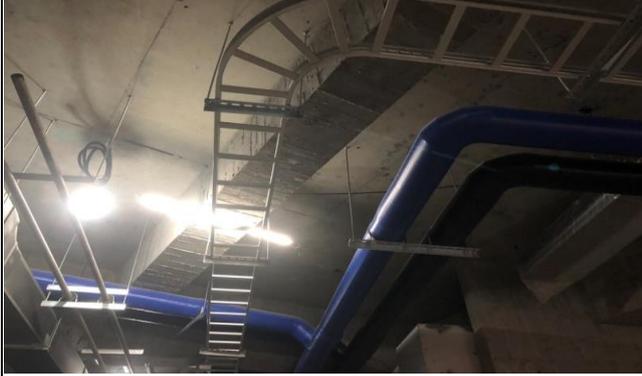
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月20日

星期一

位置： B1F	說明： 消防泡沫配管	位置： B1F	說明： 消防泡沫配管
			
位置： 1F	說明： 線架施作	位置： 3F	說明： 空調集風箱施作
			
位置： 3F	說明： 空調風管施作	位置： 5F	說明： 客房給水施作
			
位置： 8F	說明： 空調管路保溫施作	位置： 8F	說明： 空調管路保溫施作
			



力揚機電工程股份有限公司

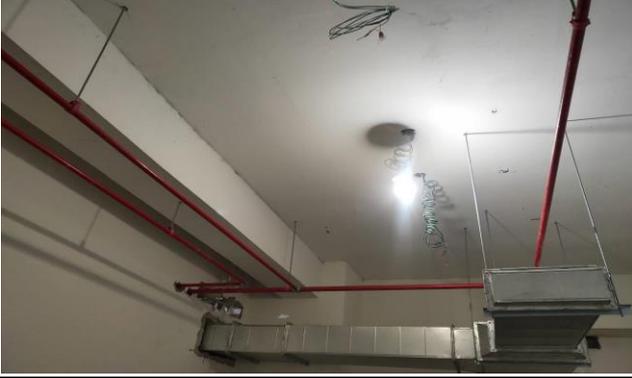
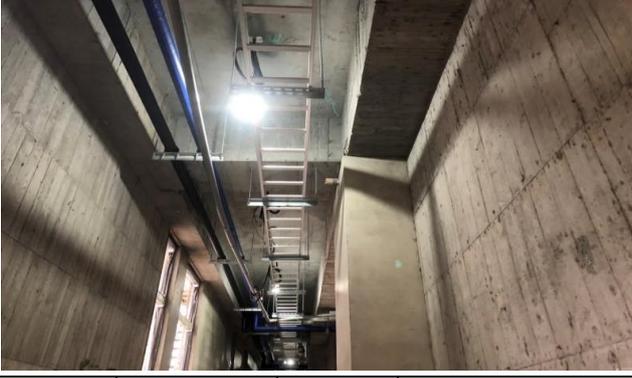
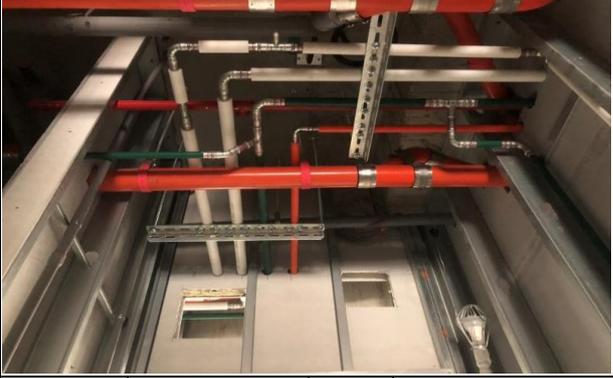
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月21日

星期二

位置： B2F	說明： 空調機房配管	位置： B1F	說明： 消防泡沫配管
			
位置： B1F	說明： 消防泡沫配管	位置： 1F	說明： 空調熱水管施作
			
位置： 1F	說明： 線架施作	位置： 7F	說明： 客房給水施作
			
位置： 8F	說明： 空調管路保溫	位置： 8F	說明： 空調管路保溫
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月22日

星期三

位置： B2F	說明： 空調管路保溫	位置： B2F	說明： 空調管路保溫
			
位置： B1F	說明： PBL安裝及配管	位置： B1F	說明： 消防泡沫配管
			
位置： 1F	說明： 空調設備吊掛	位置： 1F	說明： 空調設備吊掛
			
位置： 7F	說明： 客房給水配管	位置： 12F	說明： 外牆燈穿線
			



力揚機電工程股份有限公司

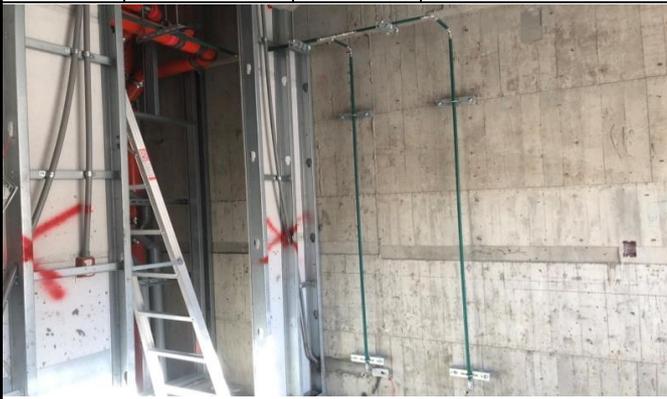
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月23日

星期四

位置：B1F	說明：空調閥件進場查驗	位置：1F	說明：線架施作
			
位置：5F	說明：客房照明穿線	位置：6F	說明：送風機集風箱安裝
			
位置：7F	說明：給水配管	位置：8F	說明：給水管路保溫
			
位置：R1F	說明：冷卻水塔安裝	位置：R1F	說明：空調加藥系統安裝
			



力揚機電工程股份有限公司

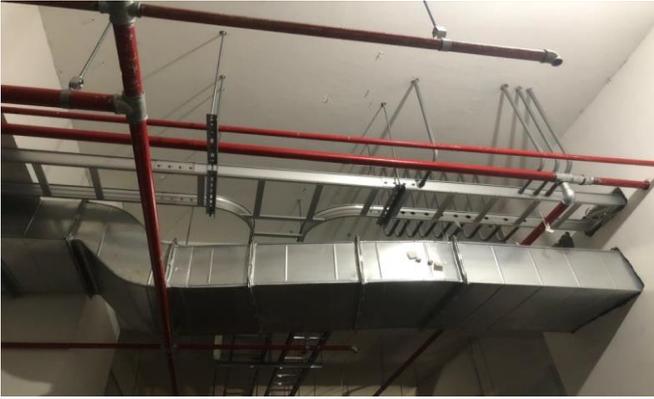
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月24日

星期五

位置： B1F	說明： 排煙風管安裝	位置： 2F	說明： 線架安裝
			
位置： 7F	說明： 客房給水配管	位置： 8F	說明： 給水管路保溫
			
位置： 9F	說明： 空調管路保溫	位置： 10F	說明： 送風機集風箱安裝
			
位置： 10F	說明： 送風機集風箱安裝	位置： R1F	說明： 空調管路支撐座施作
			