



力揚機電工程股份有限公司

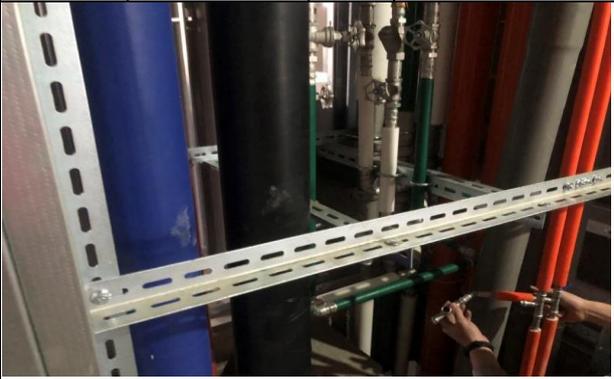
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月27日

星期一

位置： 3F	說明： 空調冰水管試壓	位置： 7F	說明： 客房給水配管
			
位置： 7F	說明： 管道間給水保溫	位置： 8F	說明： 消防箱配管
			
位置： 10F	說明： 送風機集風箱安裝	位置： 11F	說明： 管道間給水配管
			



力揚機電工程股份有限公司

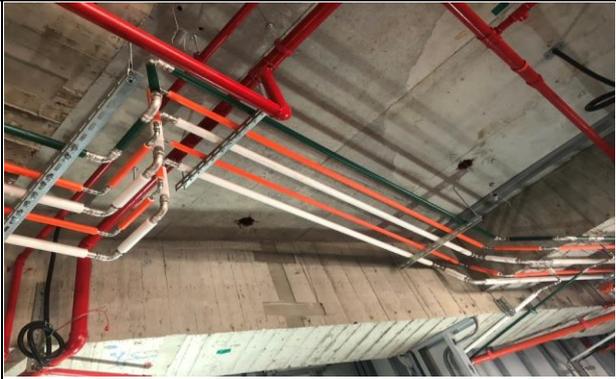
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月28日

星期二

位置： 1F	說明： 排水吊管配管	位置： 3F	說明： 空調風管安裝
			
位置： 7F	說明： 管道間給水管路保溫	位置： 7F	說明： 客房給水配管
			
位置： 10F	說明： 空調管路保溫施作	位置： 12F	說明： 給水幹管試壓
			
位置： R1F	說明： 空調設備定位安裝	位置： R1F	說明： 冷卻水塔組裝
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月29日

星期三

位置： B1F	說明： 消防泡沫配管	位置： 1F	說明： 排水管路配管
			
位置： 3F	說明： 線架安裝	位置： 3F	說明： 空調風管安裝
			
位置： R1F	說明： 空調管架施作	位置： R1F	說明： 空調管架施作
			
位置： R1F	說明： 冷卻水塔組裝	位置： R1F	說明： 冷卻水塔組裝
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月30日

星期四

位置：1F	說明：排水吊管施作	位置：1F	說明：消防撒水管
			
位置：3F	說明：空調風管施作	位置：3F	說明：空調風管施作
			
位置：5F	說明：房間照明穿線	位置：6F	說明：管道間給水保溫
			
位置：10F	說明：空調管路保溫	位置：R1F	說明：空調設備定位配管
			



力揚機電工程股份有限公司

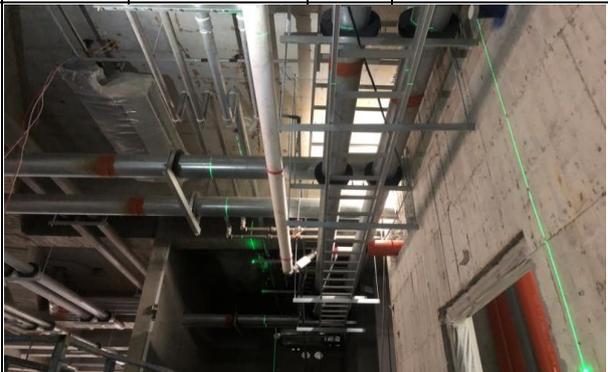
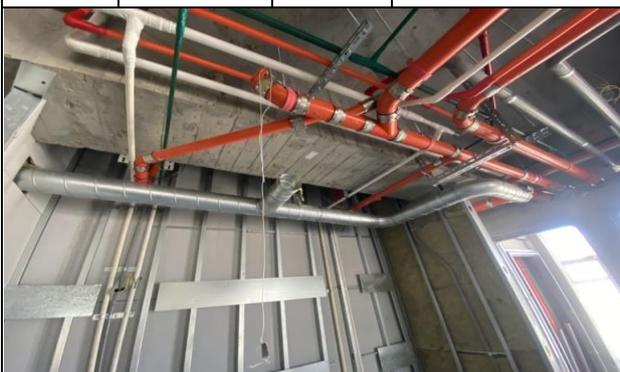
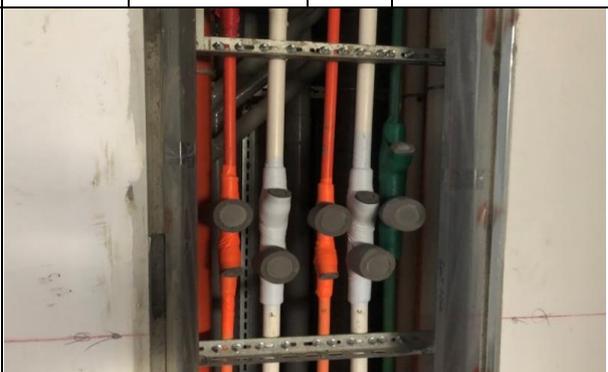
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年12月31日

星期五

位置：1F	說明：冰水管路配管施作	位置：2F	說明：空調管路保溫
			
位置：2F	說明：空調管路保溫	位置：3F	說明：線架施作
			
位置：5F	說明：空調風管施作	位置：6F	說明：管道間給水保溫
			
位置：8F	說明：客房給水配管	位置：R1F	說明：空調設備管架施作
