



力揚機電工程股份有限公司

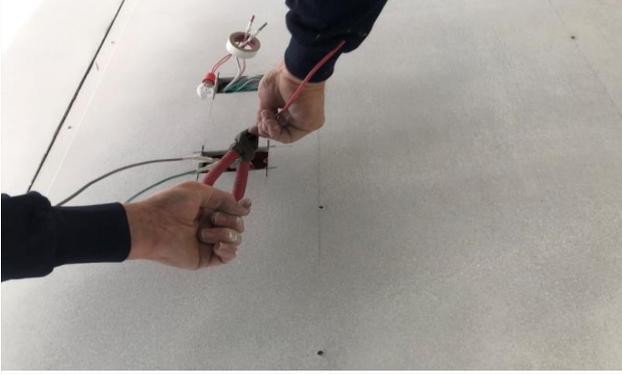
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月10日

星期一

位置： 2F	說明： 排水吊管施作	位置： 2F	說明： 空調箱搬運
			
位置： 4F	說明： 空調箱定位安裝	位置： 6F	說明： 房內照明穿線
			
位置： 6F	說明： 樓層指示燈穿線結線	位置： 12F	說明： 排水吊管施作
			
位置： R1F	說明： 冷卻水塔安裝	位置： R1F	說明： 空調管路配管
			



力揚機電工程股份有限公司

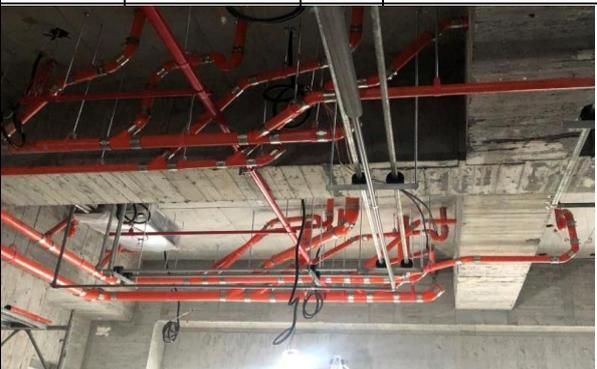
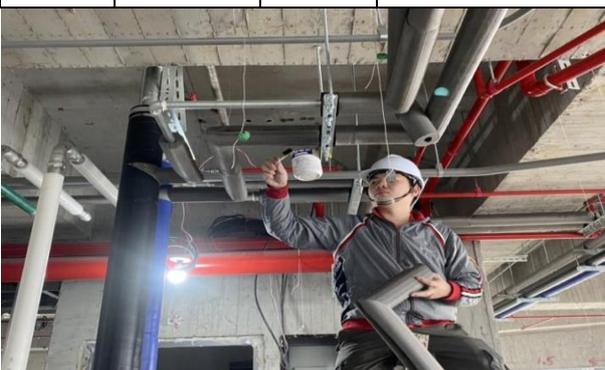
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月11日

星期二

位置：1F	說明：空調管路保溫施作	位置：2F	說明：排水吊管施作
			
位置：2F	說明：空調箱吊定位安裝	位置：7F	說明：客房照明穿線
			
位置：9F	說明：客房給水配管	位置：12F	說明：排水吊管施作
			
位置：12F	說明：空調管路保溫施作	位置：R1F	說明：空調管路管架施作
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月12日

星期三

位置：1F	說明：空調風管施作	位置：3F	說明：消防火警系統穿線
			
位置：6F	說明：客房照明穿線	位置：12F	說明：管道間透氣管配管
			
位置：12F	說明：管道間給水幹管配管	位置：R1F	說明：空調水泵定位安裝
			
位置：R1F	說明：空調管路配管	位置：R1F	說明：空調管路配管
			



力揚機電工程股份有限公司

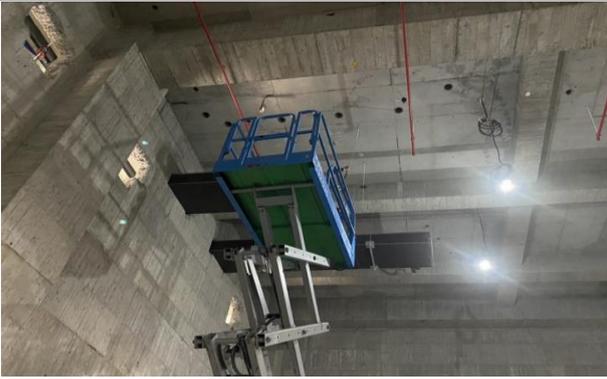
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月13日

星期四

位置： B1F	說明： 空調消音風管進場	位置： 1F	說明： 空調風管安裝
			
位置： 5F	說明： 房控箱電源幹線穿線	位置： 9F	說明： 客房給水配管
			
位置： 12F	說明： 管道間排水系統配管	位置： 12F	說明： 管道間給水配管
			
位置： 12F	說明： 空調機房止水墩施作	位置： 12F	說明： 空調管路保溫施作
			



力揚機電工程股份有限公司

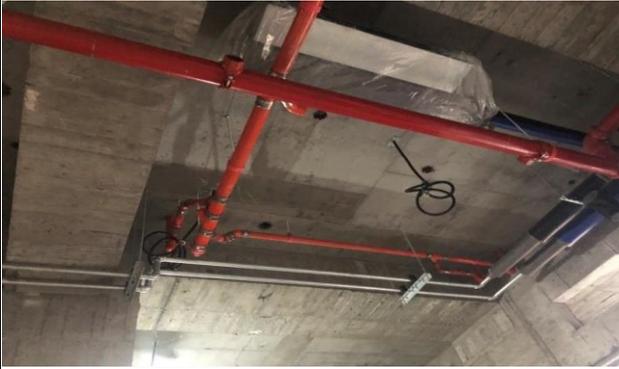
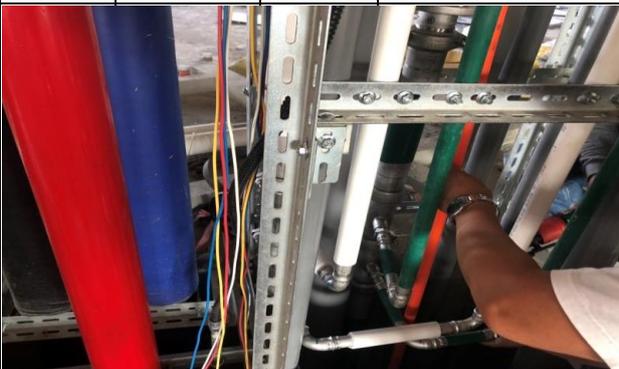
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月14日

星期五

位置：	2F	說明：	排水吊管配管	位置：	3F	說明：	空調風管施作
							
位置：	3F	說明：	空調風管施作	位置：	9F	說明：	客房給水配管
							
位置：	12F	說明：	管道間給水配管	位置：	12F	說明：	消防拉線箱安裝
							
位置：	12F	說明：	空調機房管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年1月15日

星期六

位置： 1F	說明： 空調風管施作	位置： 4F	說明： 空調機房止水墩施作
			
位置： 4F	說明： 空調機房管路配管	位置： 4F	說明： 空調機房管路配管
			