



力楊機電開發股份有限公司

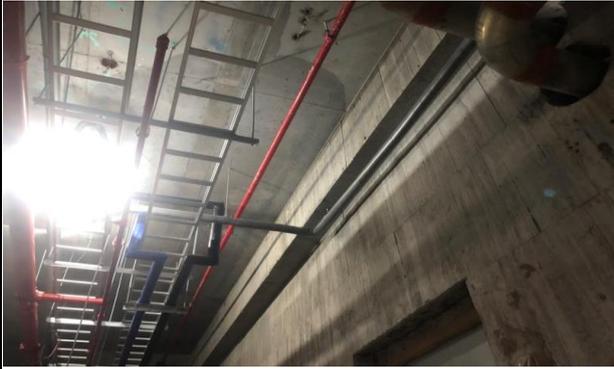
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月7日

星期一

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|
| 位置： | 1F | 說明： | 消防撤水配管 | 位置： | 10F | 說明： | 客房給水配管 |
|  | | | |  | | | |
| 位置： | R1F | 說明： | 空調管路配置 | 位置： | R1F | 說明： | 空調管路配置 |
|  | | | |  | | | |
| 位置： | R1F | 說明： | 空調管路配置 | 位置： | R1F | 說明： | 空調管路配置 |
|  | | | |  | | | |



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月8日

星期二

| | | | |
|---|------------|--|--------------|
| 位置： 3F | 說明： 線架配置 | 位置： 3F | 說明： 空調管路保溫施作 |
|  | |  | |
| 位置： 4F | 說明： 排水吊管施作 | 位置： 5F | 說明： 客房照明穿線 |
|  | |  | |
| 位置： 12F | 說明： 給水幹管配管 | 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 |
|  | |  | |
| 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 | 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月9日

星期三

| | | | |
|---|-------------|--|--------------|
| 位置： B1F | 說明： 空調箱吊掛安裝 | 位置： 3F | 說明： 空調管路保溫施作 |
|  | |  | |
| 位置： 4F | 說明： 排水吊管施作 | 位置： 8F | 說明： 空調風管施作 |
|  | |  | |
| 位置： 10F | 說明： 客房給水配管 | 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 |
|  | |  | |
| 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 | 位置： R2F | 說明： 水箱基礎座施作 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

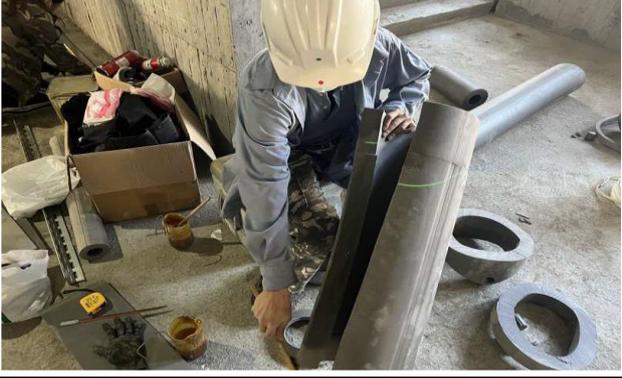
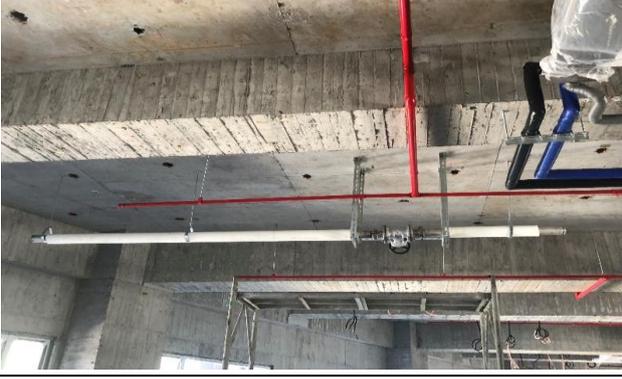
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月10日

星期四

| | | | |
|---|--------------|--|-------------|
| 位置： B1F | 說明： 空調箱吊掛安裝 | 位置： 1F | 說明： 空調箱吊掛安裝 |
|  | |  | |
| 位置： 3F | 說明： 空調管路保溫施作 | 位置： 3F | 說明： 線架施作 |
|  | |  | |
| 位置： 4F | 說明： 排水吊管施作 | 位置： 10F | 說明： 客房給水配管 |
|  | |  | |
| 位置： 12F | 說明： 給水幹管配管 | 位置： 12F | 說明： 空調管路配管 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月11日

星期五

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 位置： B3F | 說明： 消防泵浦管路配置 | 位置： B2F | 說明： 空調排氣風管施作 |
|  | |  | |
| 位置： 1F | 說明： 給水管路施作 | 位置： 3F | 說明： 線架施作 |
|  | |  | |
| 位置： 4F | 說明： 客房排水配管 | 位置： 10F | 說明： 空調機房管路配管 |
|  | |  | |
| 位置： R1F | 說明： 空調管路配置 | 位置： R2F | 說明： 組合式水箱施作 |
|  | |  | |