



力揚機電工程股份有限公司

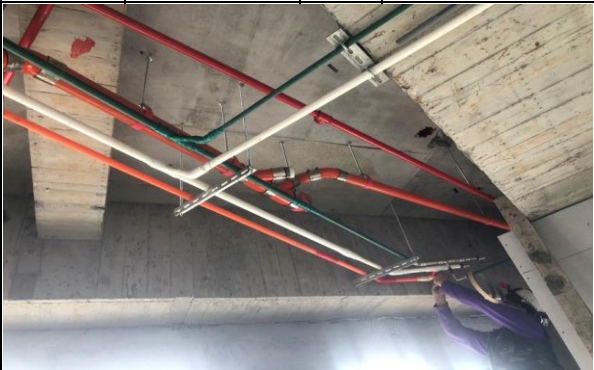
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月14日

星期一

位置：	3F	說明：	線架施作	位置：	4F	說明：	排水吊管施作
							
位置：	5F	說明：	預埋管路延伸至房控箱	位置：	10F	說明：	客房給水保溫施作
							
位置：	10F	說明：	空調機房管路配管	位置：	10F	說明：	消防栓箱穿線
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

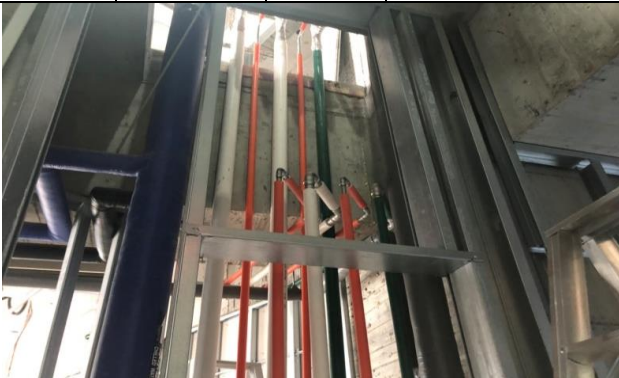
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月15日

星期二

位置：	3F	說明：	消防拉線箱配管	位置：	3F	說明：	排水吊管施作
							
位置：	4F	說明：	排水吊管施作	位置：	11F	說明：	管道間垂直線架施作
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	12F	說明：	空調機房管路配管
							
位置：	12F	說明：	空調機房管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

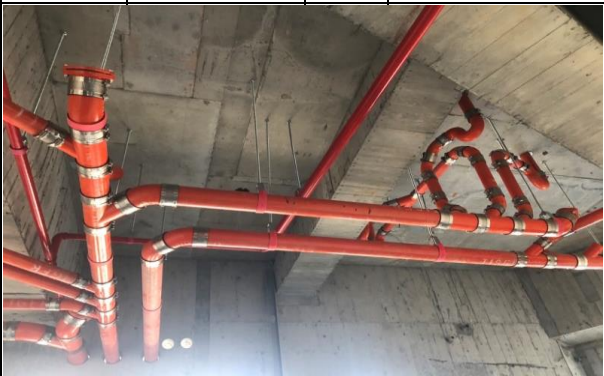
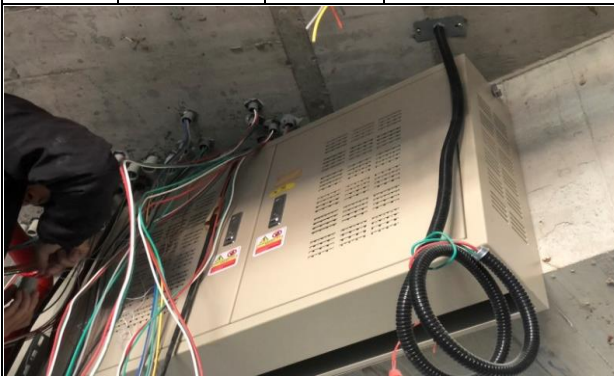
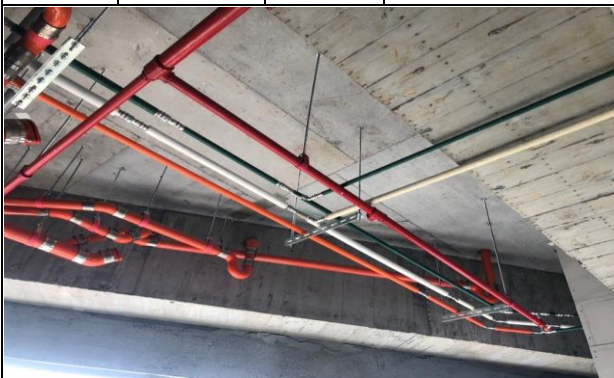
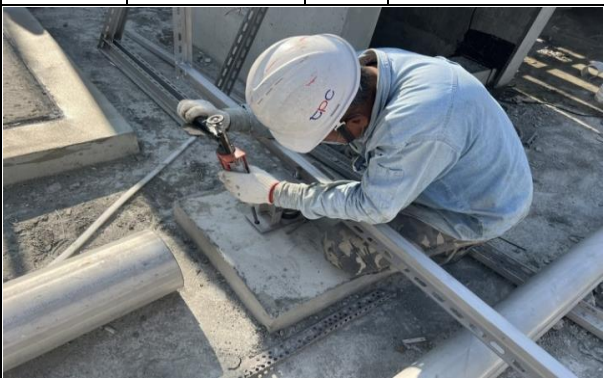
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月16日

星期三

位置：	3F	說明：	排水吊管施作	位置：	3F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	3F	說明：	機房空調管路配管	位置：	4F	說明：	排水吊管施作
							
位置：	6F	說明：	預埋管路延伸至房控制	位置：	10F	說明：	消防拉線箱配管
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

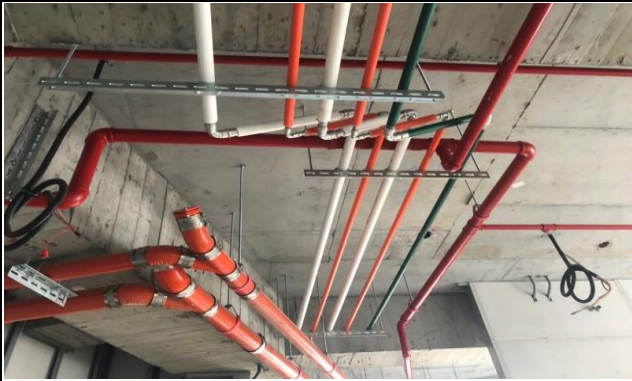
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月17日

星期四

位置：	3F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	4F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	11F	說明：	機房空調管路配管
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：	R2F	說明：	FRP水箱組立
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月18日

星期五

位置：	B1F	說明：	動力排水配管	位置：	1F	說明：	給水管路配管
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	6F	說明：	預埋管路延伸至房控箱	位置：	11F~12F梯間	說明：	外飾板排水幹管施作
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							