



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月21日

星期一

位置：	B3F	說明：	污排水泵安裝	位置：	B2F	說明：	空調箱定位安裝
							
位置：	B1F	說明：	動力排水配管	位置：	2F	說明：	線架安裝
							
位置：	2F	說明：	空調排風機吊掛安裝	位置：	2F	說明：	空調排風機吊掛安裝
							
位置：	4F	說明：	消防泵浦啟動燈配管	位置：	R2F	說明：	FRP組合式水箱施作
							



力揚機電工程股份有限公司

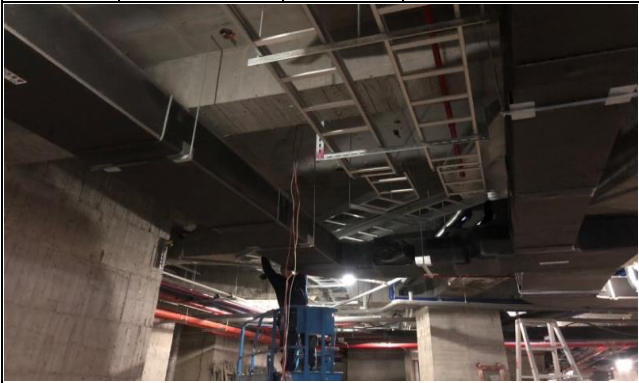
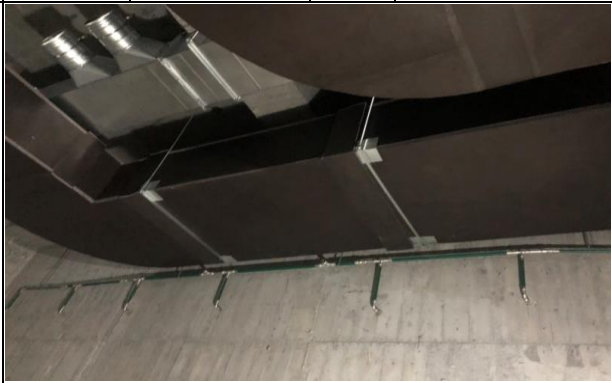
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月22日

星期二

位置：	1F	說明：	線架過大樑固定架施作	位置：	2F	說明：	廁所給水施作
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	11F	說明：	客房給水配管
							



力揚機電工程股份有限公司

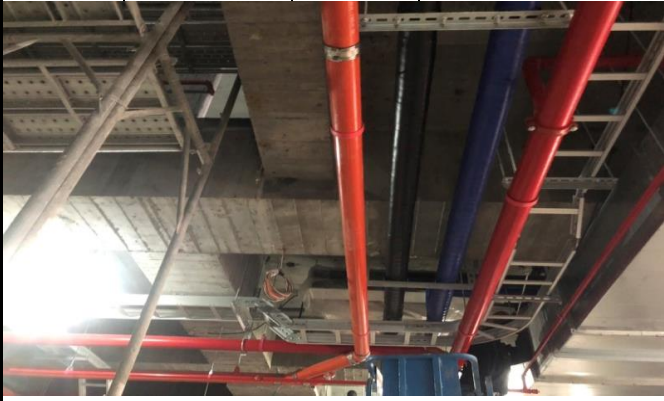
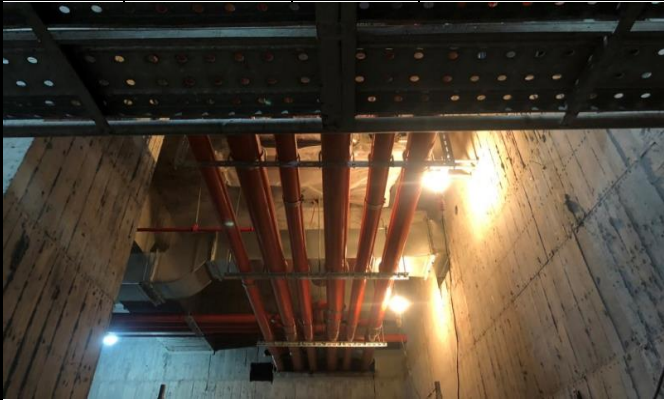
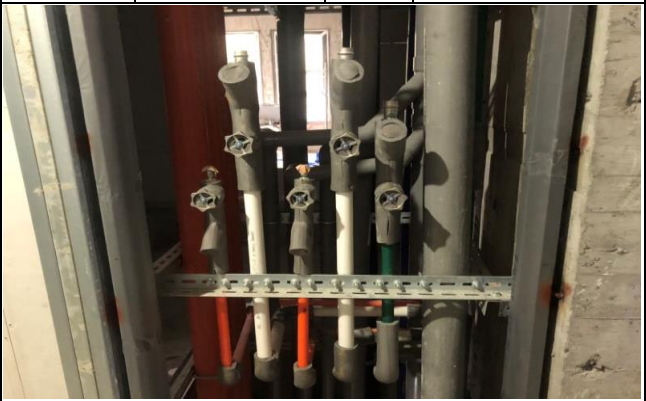
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月23日

星期三

位置：	1F	說明：	線架施作	位置：	2F	說明：	廁所給水配管
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	消防電幹管配管
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	11F	說明：	給水管路保溫
							



力揚機電工程股份有限公司

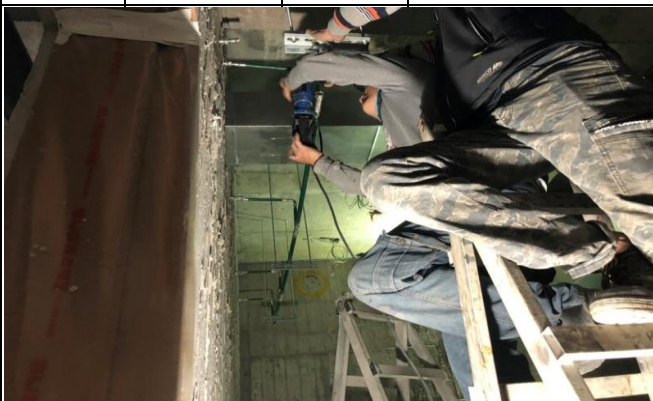
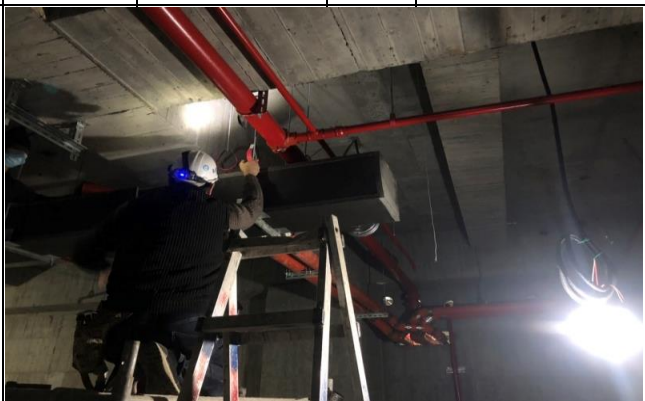
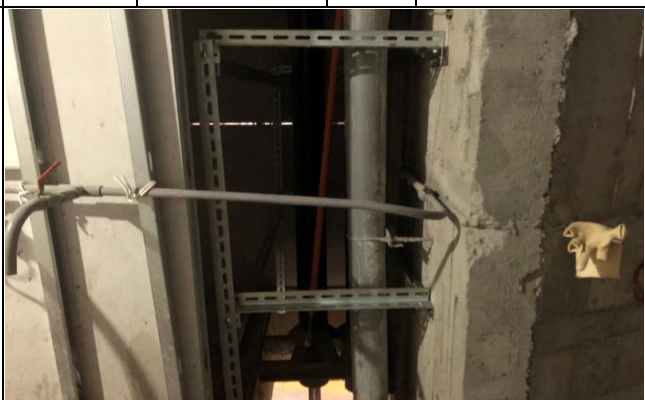
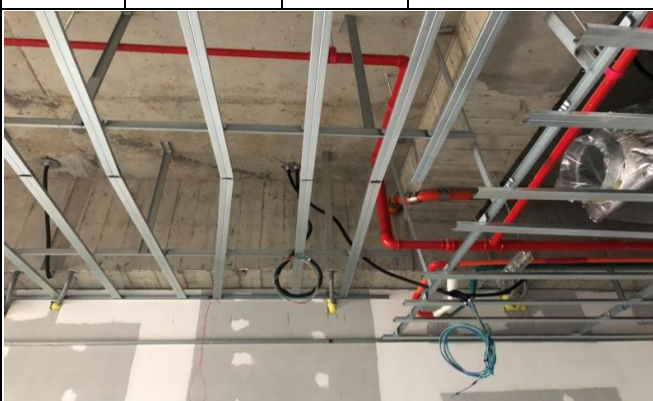
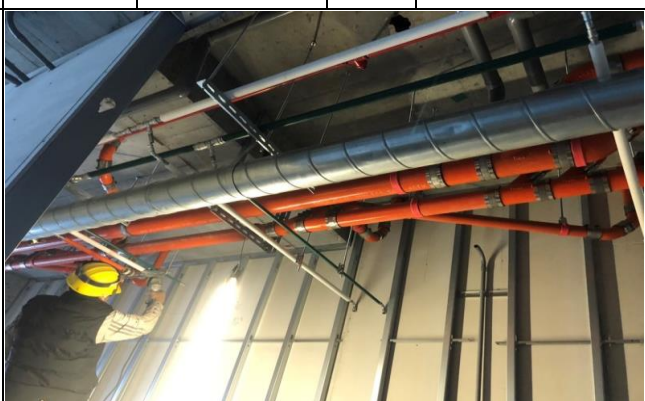
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月24日

星期四

位置：	B2F	說明：	空調排氣風管安裝	位置：	B2F	說明：	空調排氣風管安裝
							
位置：	B1F	說明：	廁所給水配管	位置：	1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	管道間管架施作
							
位置：	7F	說明：	客房照明系統穿線	位置：	11F	說明：	客房給水配管
							



力揚機電工程股份有限公司

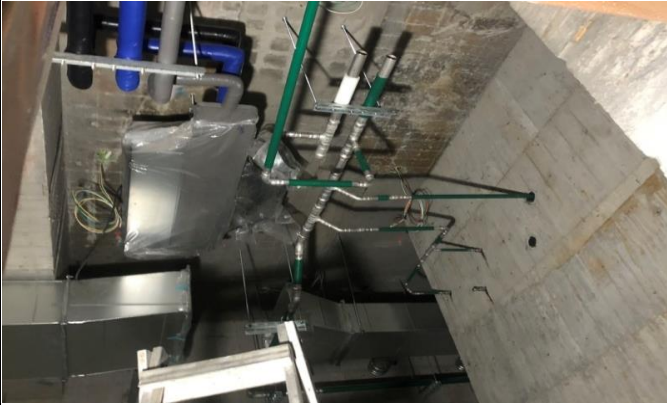
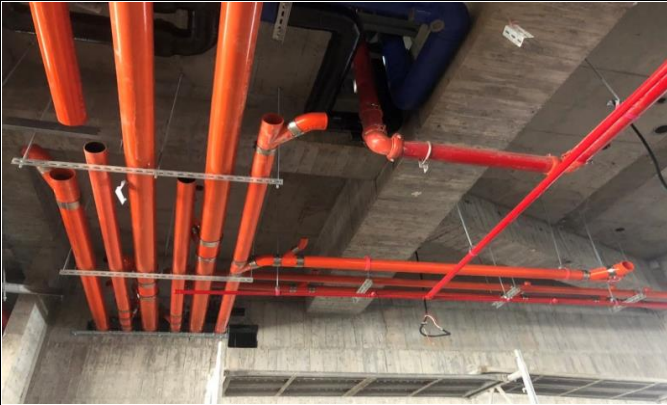
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年2月25日

星期五

位置：	B1F	說明：	廁所給水配管	位置：	B2F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	6F	說明：	消防電幹管配管
							
位置：	8F	說明：	客房照明系統穿線	位置：	8F	說明：	空調風管配管施作
							
位置：	8F	說明：	空調風管配管施作	位置：	11F	說明：	管道間給水保溫施作
							