



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月1日

星期二

位置：	B1F	說明：	消防線槽配置	位置：	7F	說明：	電力、弱電線架安裝
							
位置：	8F	說明：	客房照明穿線	位置：	11F	說明：	客房給水管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月2日

星期三

位置：	1F挑空區	說明：	排水吊管配管	位置：	3F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	3F	說明：	空調風管安裝	位置：	3F	說明：	空調風管安裝
							
位置：	3F	說明：	空調風管安裝	位置：	3F	說明：	空調風管安裝
							
位置：	11F	說明：	客房給水配管	位置：	11F	說明：	消防線槽配置
							



力揚機電工程股份有限公司

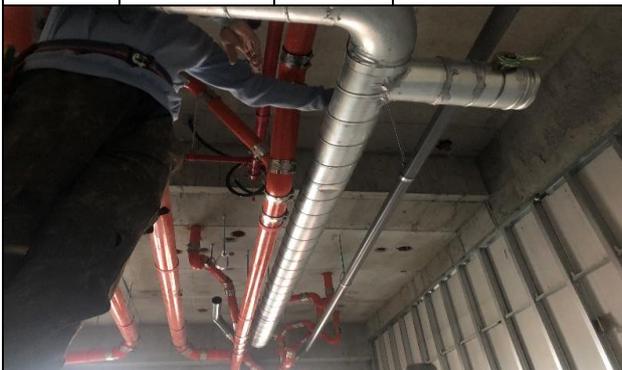
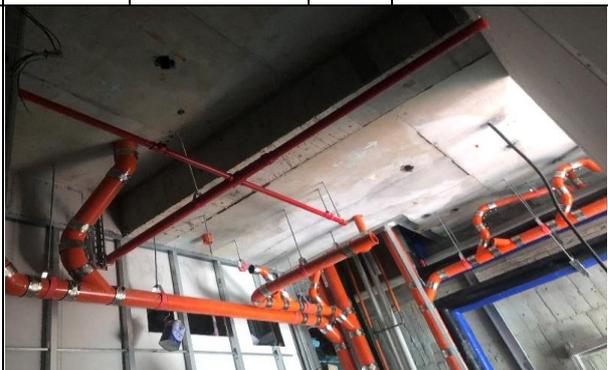
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月3日

星期四

位置： B2F	說明： 動力排水配管	位置： 3F	說明： 排水吊管配管
			
位置： 3F	說明： 空調風管安裝	位置： 3F	說明： 空調風管安裝
			
位置： 4F	說明： 排水吊管配管	位置： 4F	說明： 排水吊管配管
			



力揚機電工程股份有限公司

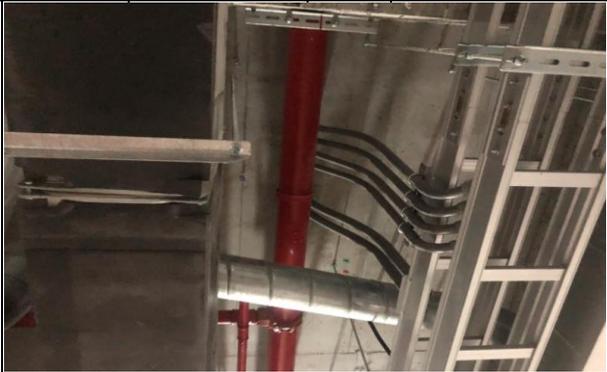
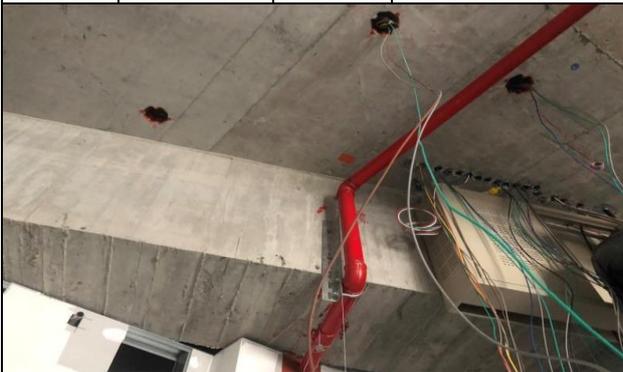
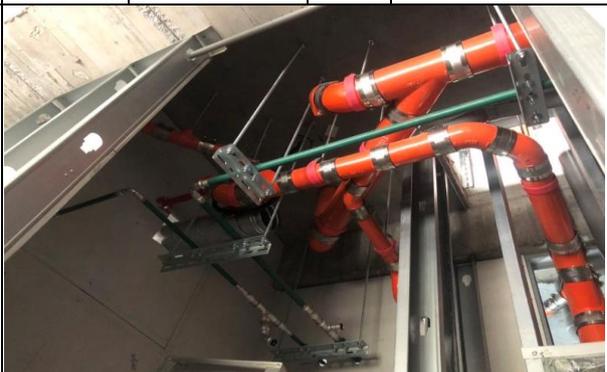
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月4日

星期五

位置：3F	說明：排水吊管配管	位置：4F	說明：排水吊管配管
			
位置：9F	說明：消防線槽安裝	位置：9F	說明：走道RC預留管延伸
			
位置：9F	說明：客房照明穿線	位置：10F	說明：冷卻水塔安裝
			
位置：11F	說明：送風機冰水管路配管	位置：11F	說明：客房給水配管
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月5日

星期六

位置： B2F	說明： 空調水泵定位	位置： B2F	說明： 空調風機定位
			
位置： B2F	說明： 空調風機定位	位置： 2F	說明： 空調風機定位
			
位置： 3F	說明： 空調箱定位	位置： 11F	說明： 空調箱定位
