



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月21日

星期一

位置：1F	說明：空調風管配管	位置：3F	說明：排水吊管配管
			
位置：4F	說明：管道間給水幹管配管	位置：11F	說明：客房給水保溫施作
			
位置：12F	說明：管道間給水幹管配管	位置：R1F	說明：空調管路配管
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月22日

星期二

位置： B2F	說明： 空調風管配管	位置： B2F	說明： 空調風管配管
		位置： 4F	說明： 管道間給水幹管配管
		位置： 11F	說明： 客房給水配管
		位置： 11F	說明： 客房照明穿線
		位置： R1F	說明： 空調管路配管
		位置： R1F	說明： 客房給水配管
		位置： R1F	說明： 空調管路配管



力揚機電工程股份有限公司

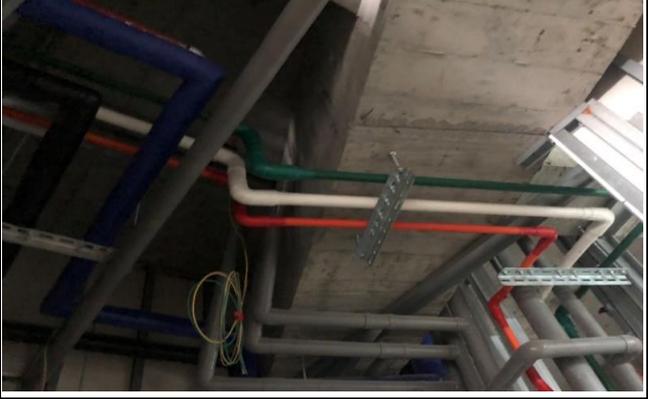
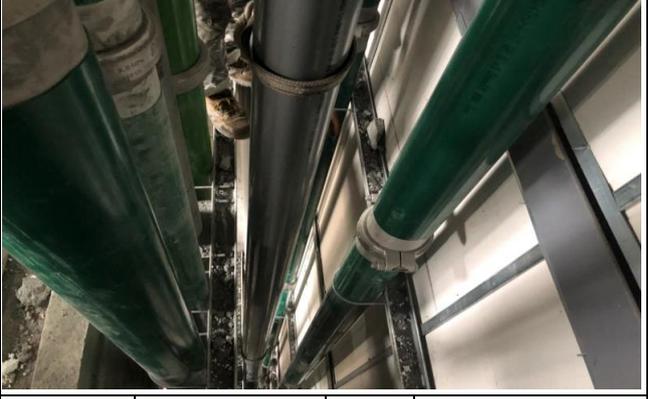
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月23日

星期三

位置：3F	說明：排水吊管配管	位置：4F	說明：管道間給水幹管配管
			
位置：9F	說明：空調管路保溫施作	位置：11F	說明：客房給水保溫施作
			
位置：12F	說明：客房給水配管	位置：12F	說明：排水幹管配管
			
位置：R3F	說明：空調水系統配管	位置：R3F	說明：空調水系統配管
			



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月24日

星期四

位置：1F	說明：電力弱電線架安裝修改	位置：4F	說明：管道間給水幹管配管
			
位置：9F	說明：空調管路保溫	位置：5F	說明：客房淋浴預埋盒安裝
			
位置：12F	說明：客房給水配管	位置：R1F	說明：板式熱交換器定位
			
位置：R1F	說明：空調管路配管	位置：R1F	說明：空調管路配管
			



力揚機電工程股份有限公司

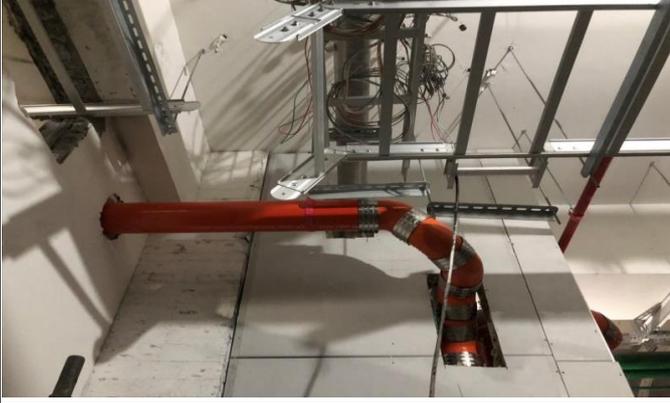
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月25日

星期五

位置：	B1F	說明：	排水配管	位置：	4F	說明：	管道間給水幹管配管
							
位置：	5F	說明：	客房淋浴預埋盒安裝	位置：	7F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	7F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	11F	說明：	臉盆排水延伸
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
				