



# 力揚機電工程股份有限公司





## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月28日

星期一

位置： B1F	說明： 排水吊管配管	位置： 4F	說明： 空調風管安裝
			
位置： 4F	說明： 空調風管安裝	位置： 5F	說明： 空調管路保溫
			
位置： R1F	說明： 空調管路保溫	位置： 11F	說明： 客房照明穿線
			
位置： 12F	說明： 輕隔間器具放樣配管	位置： 12F	說明： 客房給水配管
			



# 力揚機電工程股份有限公司



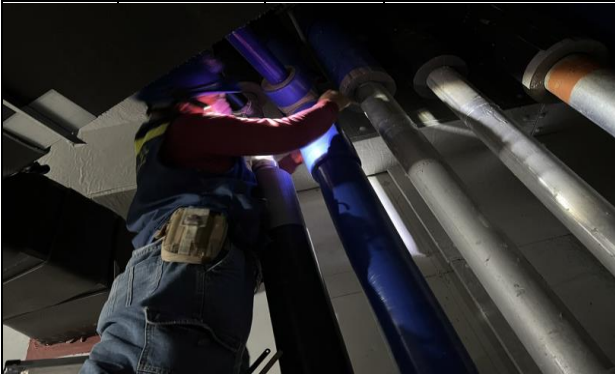





## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月29日

星期二

位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	8F	說明：	空調管路保溫	位置：	8F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	8F	說明：	空調管路保溫	位置：	8F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	11F	說明：	RC預埋管路延伸至盤	位置：	12F	說明：	客房給水配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司


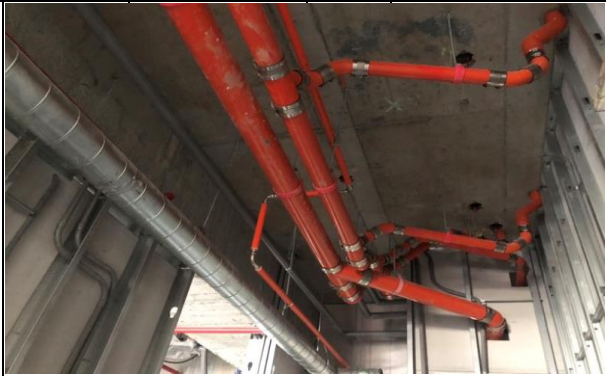




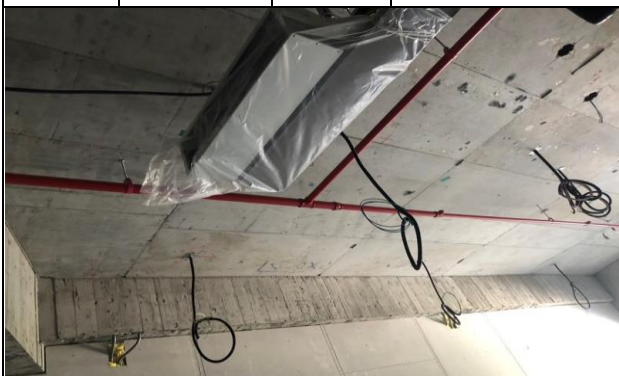
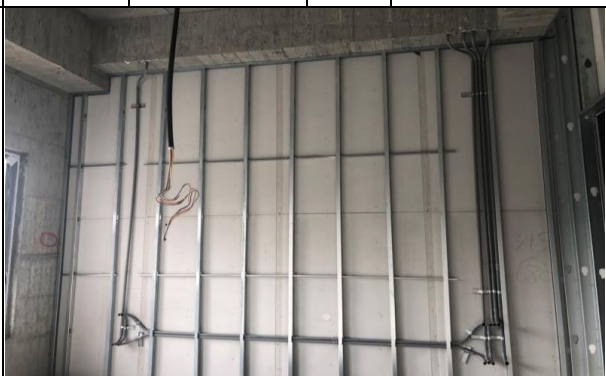
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月30日

星期三

位置：	B1F	說明：	排水吊管施作	位置：	4F	說明：	排水吊管施作
							
位置：	10F	說明：	空調管路保溫	位置：	10F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	10F	說明：	空調管路保溫	位置：	10F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	11F	說明：	客房照明穿線	位置：	12F	說明：	輕隔間牆面配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司





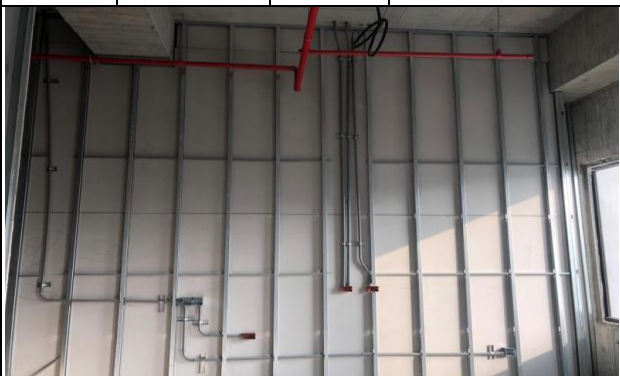
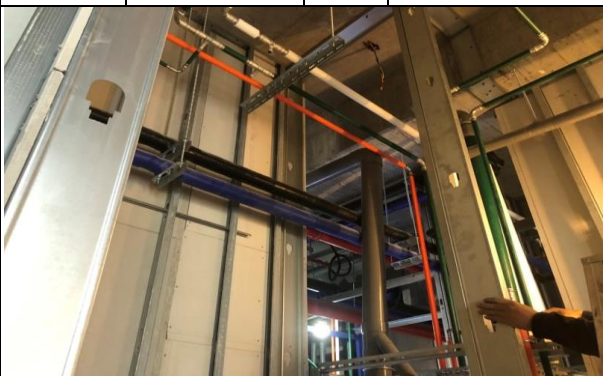
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年3月31日

星期四

位置：	B1F	說明：	排水吊管施作	位置：	B1F	說明：	接地箱安裝
							
位置：	11F	說明：	空調管路保溫	位置：	11F	說明：	空調管路保溫
							
位置：	12F	說明：	輕隔間牆面配管	位置：	12F	說明：	客房給水配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司

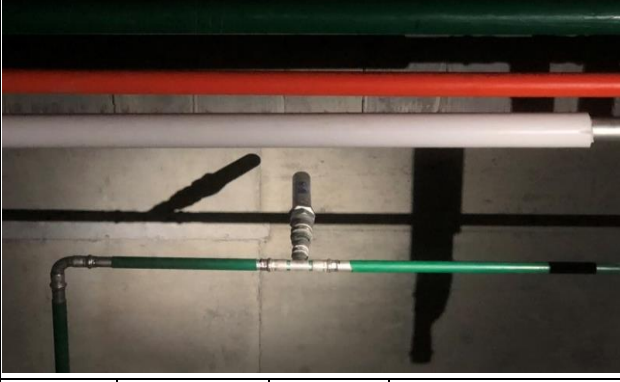




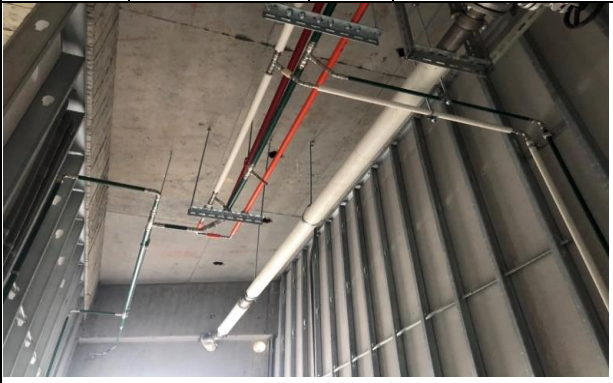
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月1日

星期五

位置：	1F	說明：	給水水錘安裝	位置：	12F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	12F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	12F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	12F	說明：	客房給水配管	位置：	12F	說明：	客房給水配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月2日

星期六

位置：	3F	說明：	消防排煙系統配管穿線	位置：	8F	說明：	消防撒水缺失修改
							
位置：	12F	說明：	客房給水配管	位置：	12F	說明：	輕隔間配管
							