



力揚機電工程股份有限公司

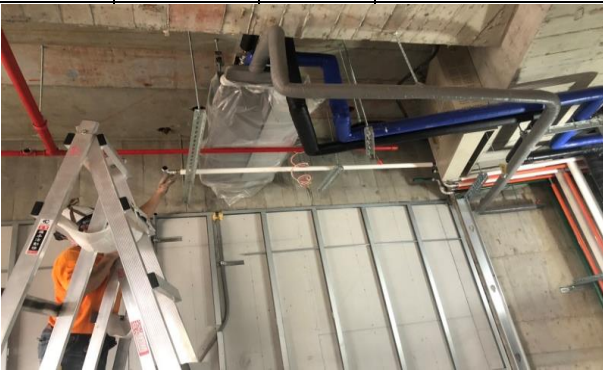
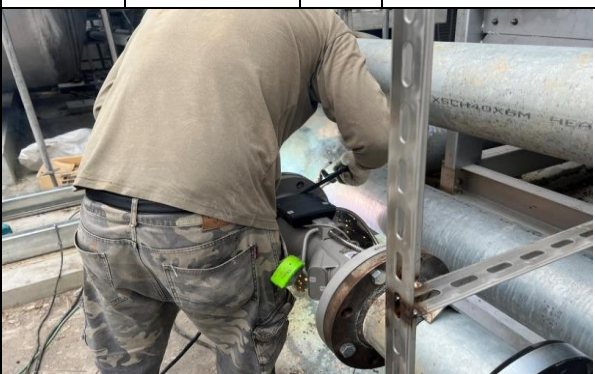
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月11日

星期一

位置：	B1F	說明：	排水吊管配管	位置：	B1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	4F	說明：	客房給水配管	位置：	4F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	5F	說明：	客房迴路測試	位置：	11F	說明：	空調送風機穿線
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配置	位置：	R1F	說明：	空調管路配置
							



力揚機電工程股份有限公司

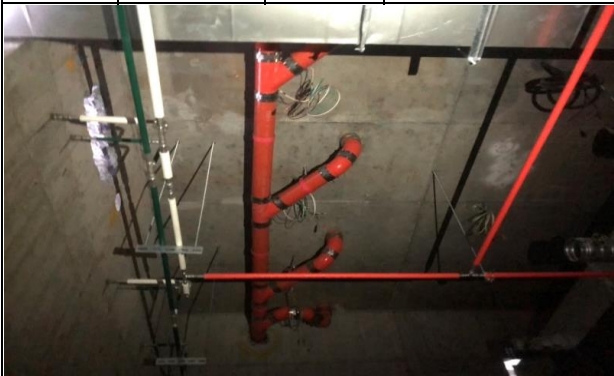
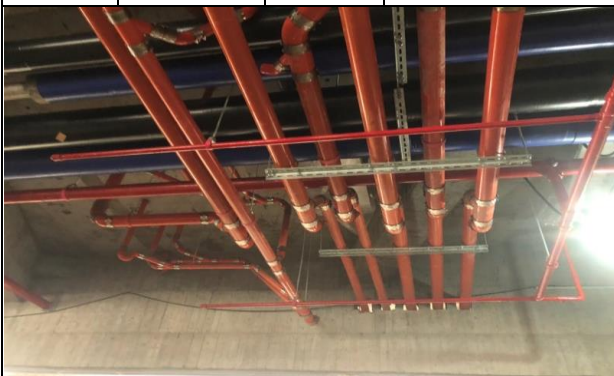
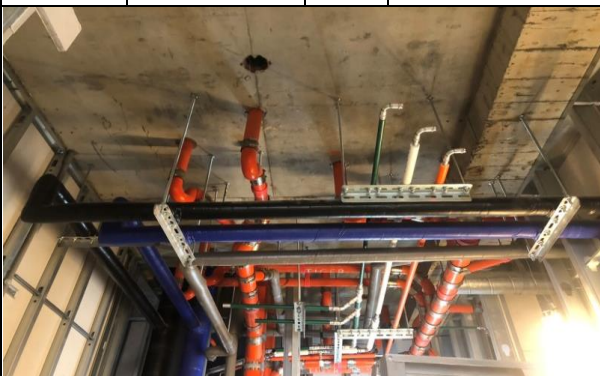
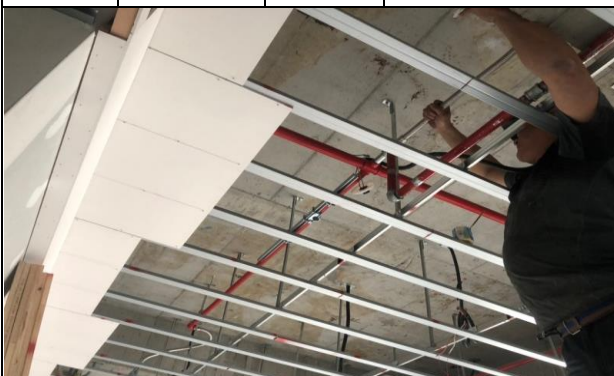
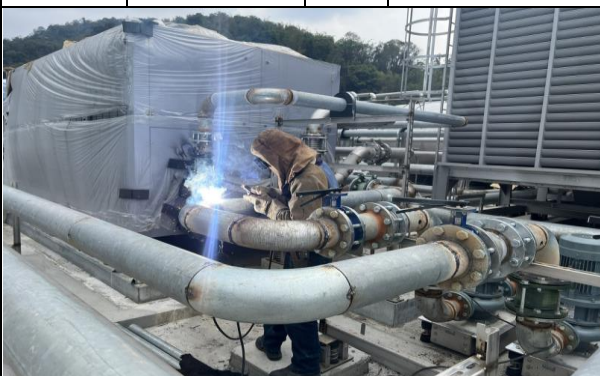
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月12日

星期二

位置：	B1F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	B1F	說明：	空調管路配管
							
位置：	B1F	說明：	排水吊管配管	位置：	2F	說明：	空調送風機穿線
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	客房給水配管
							
位置：	5F	說明：	客房撒水頭安裝	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

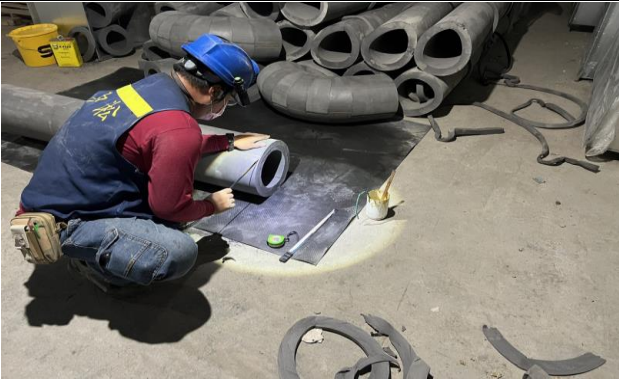
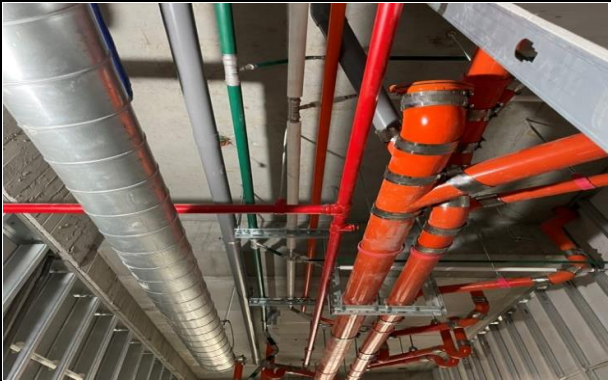
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月13日

星期三

位置：	B2F	說明：	空調管路保溫	位置：	B1F	說明：	空調管路配管
							
位置：	3F	說明：	空調送風機穿線	位置：	4F	說明：	客房給水配管
							
位置：	6F	說明：	客房撒水頭安裝	位置：	12F	說明：	消防火警管路查修
							



力揚機電工程股份有限公司

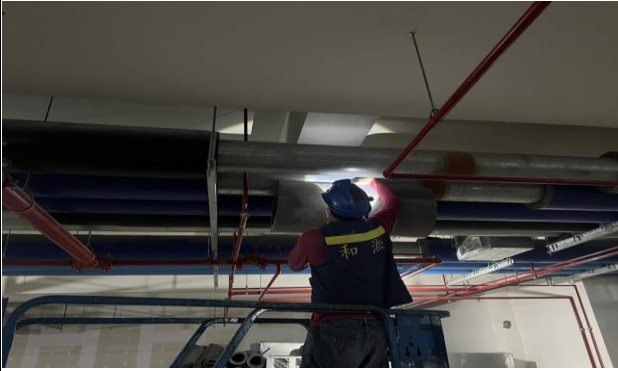
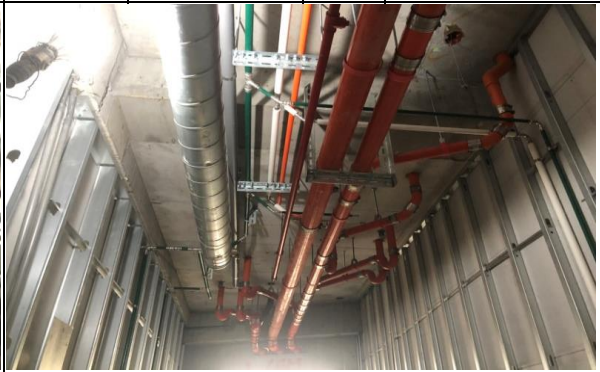
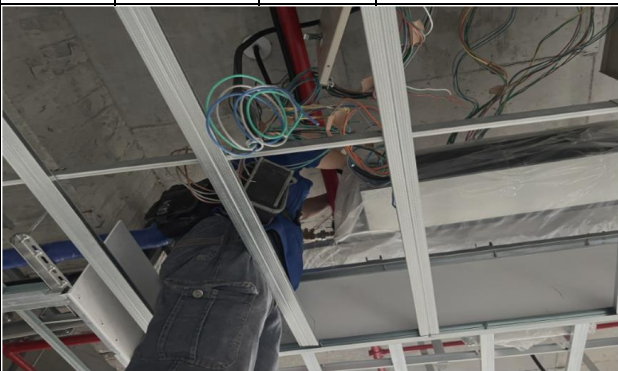
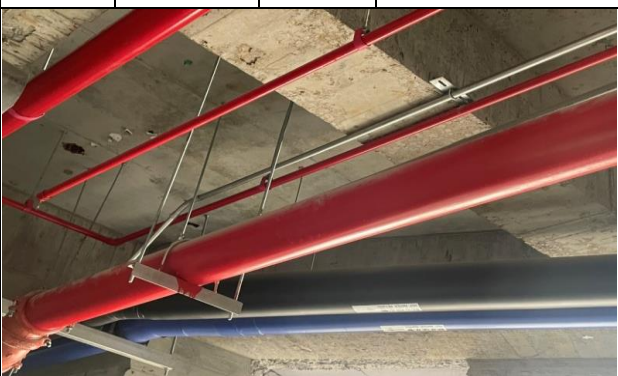
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月14日

星期四

位置：	B2F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	B2F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	3F	說明：	排水吊管施作	位置：	4F	說明：	客房給水配管
							
位置：	5F	說明：	空調送風機穿線	位置：	6F	說明：	D梯排水固定部改善
							
位置：	12F	說明：	空調管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月15日

星期五

位置：	B2F	說明：	空調設備排水配管	位置：	B2F	說明：	空調管路保溫施作
							
位置：	B2F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	B1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	B2F	說明：	消防收容箱安裝	位置：	7F	說明：	客房撒水頭安裝
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月16日

星期六

位置：	4F	說明：	消防系統配管	位置：	7F	說明：	客房撒水頭安裝
位置：	12F	說明：	走道輕隔間器具配管	位置：	12F	說明：	客房照明穿線
位置：	12F	說明：	空調管路配管	位置：	12F	說明：	空調管路配管