



# 力揚機電工程股份有限公司

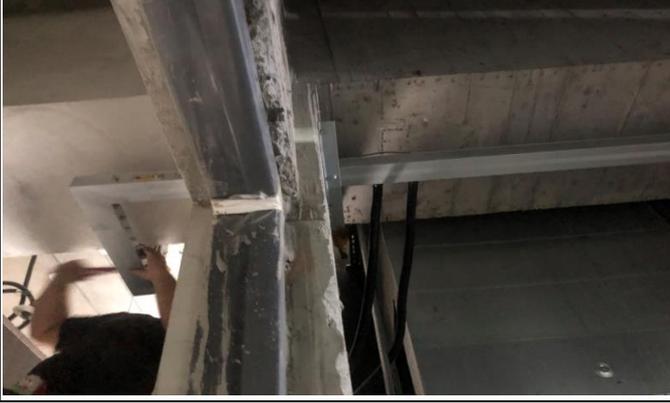
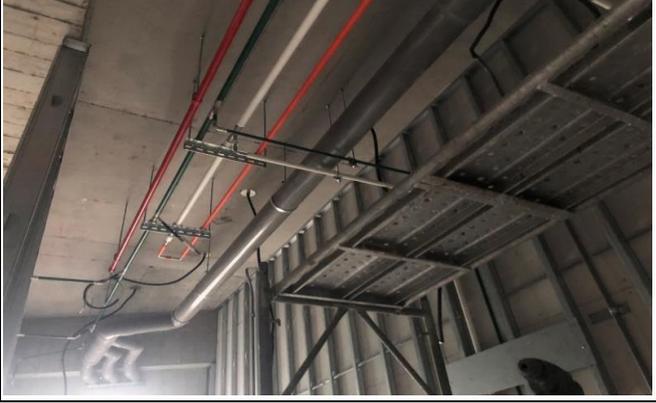
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月25日

星期一

位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	4F	說明：	客房給水配管
							
位置：	5F	說明：	空調管路保溫施作	位置：	6F	說明：	空調控制系統穿線
							
位置：	8F	說明：	消防線槽施作穿線	位置：	12F	說明：	透氣管路配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月26日

星期二

位置：1F	說明：消防排煙配管	位置：3F	說明：排水吊管配管
			
位置：4F	說明：客房給水配管	位置：6F	說明：空調控制系統施作
			
位置：9F	說明：空調管路保溫施作	位置：12F	說明：透氣管路配管
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月27日

星期三

位置：	1F	說明：	空調冰水管試壓	位置：	6F	說明：	空調風管安裝
							
位置：	6F	說明：	空調控制系統施作	位置：	12F	說明：	空調保溫施作
							
位置：	12F	說明：	透氣管路配管	位置：	12F	說明：	管道間給水保溫施作
							
位置：	R2F	說明：	組合式水箱配管	位置：		說明：	
							



# 力揚機電工程股份有限公司

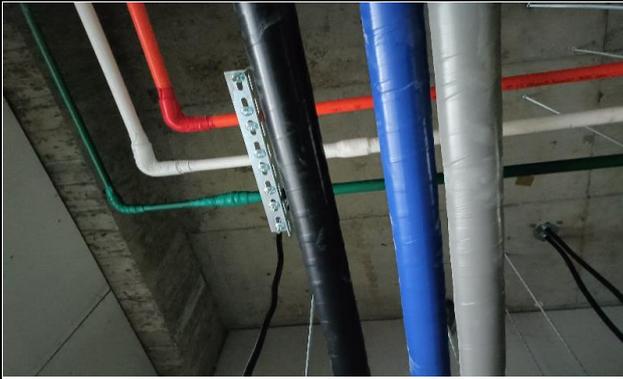
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月28日

星期四

位置： 1F	說明： 輕隔間器具放樣配管	位置： 8F	說明： 空調控制系統施作
			
位置： 12F	說明： 客房給水保溫施作	位置： 12F	說明： 空調管路保溫
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年4月29日

星期五

位置： B1F	說明： 空調管路保溫	位置： 4F	說明： 客房給水配管
			
位置： 4F	說明： 客房照明插座穿線	位置： 6F	說明： 空調管路保溫
			
位置： 7F	說明： 空調風管安裝	位置： 12F	說明： 客房照明插座穿線
			
位置： 12F	說明： 管道間給水保溫施作	位置：	說明：
			