



力揚機電工程股份有限公司

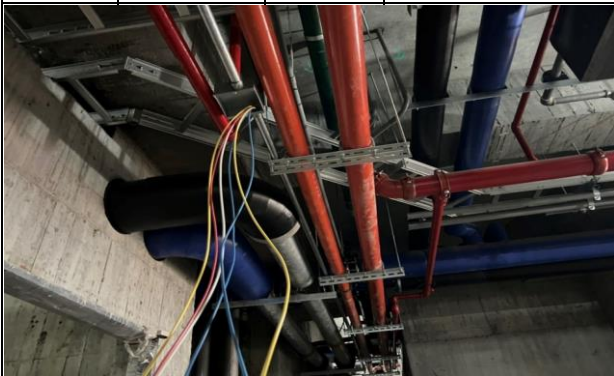
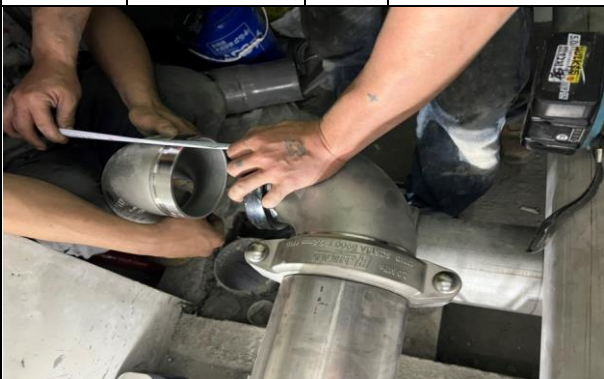
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月2日

星期一

位置：	B1F	說明：	管道間線架施作	位置：	B1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	1F	說明：	消防火警系統穿線	位置：	3F	說明：	空調管路配管
							
位置：	7F	說明：	空調控制系統施作	位置：	R2F	說明：	組合式水箱管路配管
							



力揚機電工程股份有限公司

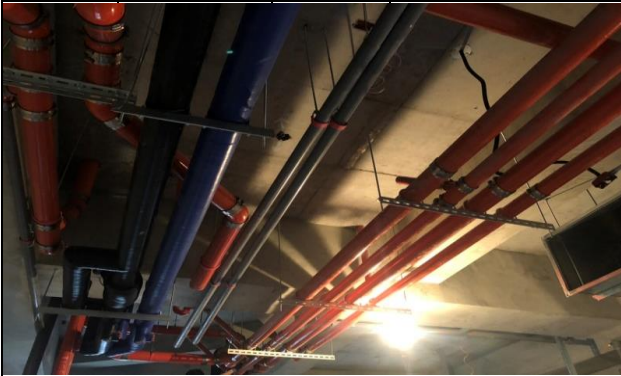
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月3日

星期二

位置：	B1F	說明：	排水吊管配管	位置：	3F	說明：	排水管路延伸
							
位置：	3F	說明：	排水吊管配管	位置：	3F	說明：	空調管路配管
							
位置：	3F	說明：	空調管路配管	位置：	8F	說明：	空調控制系統施作
							



力揚機電工程股份有限公司

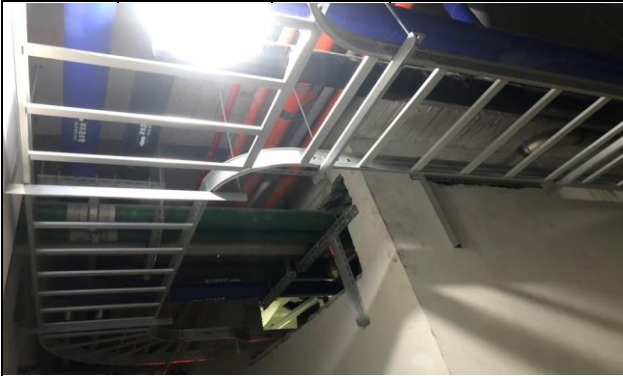
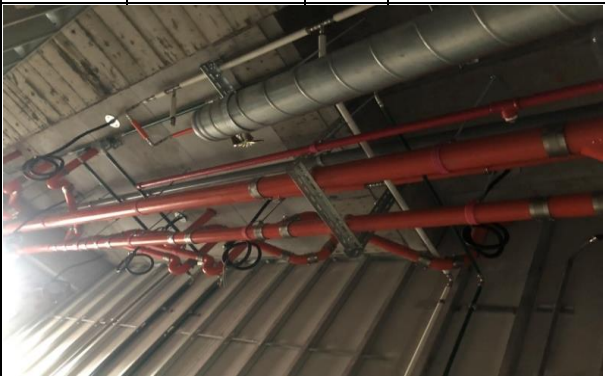
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月4日

星期三

位置：	B1F	說明：	電力線架施作	位置：	B1F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	3F	說明：	排水管路延伸	位置：	4F	說明：	客房照明插座穿線
							
位置：	8F	說明：	客房風管施作	位置：	9F	說明：	空調控制系統施作
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：		說明：	
							



力揚機電工程股份有限公司

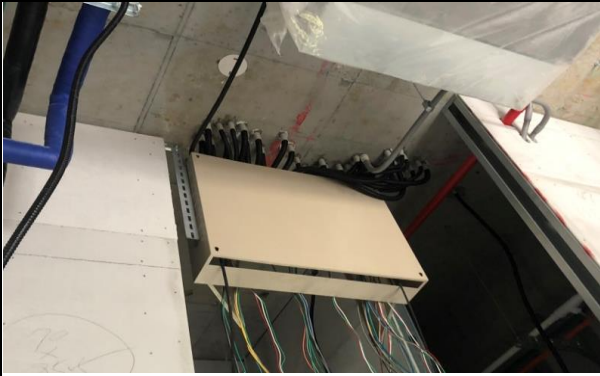
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月5日

星期四

位置：	B1F	說明：	弱電線架施作	位置：	3F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	4F	說明：	客房照明插座穿線	位置：	8F	說明：	客房空調風管施作
							
位置：	9F	說明：	空調控制系統施作	位置：	12F	說明：	客房照明插座穿線
							
位置：	R1F	說明：	空調管路配管	位置：		說明：	
							



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月6日

星期五

位置：	3F	說明：	空調保溫施作	位置：	3F	說明：	消防箱幹線穿線
							
位置：	5F	說明：	管道間弱電線架施作	位置：	8F	說明：	客房空調風管施作
							
位置：	10F	說明：	空調控制系統施作	位置：	11F	說明：	管道間給水幹管配管
							
位置：	12F	說明：	備品室給水管路配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配管
							