



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月9日

星期一

位置：	B2F	說明：	保溫施作	位置：	B2F	說明：	保溫施作
							
位置：	B2F	說明：	保溫施作	位置：	1F	說明：	排水配管
							
位置：	3F	說明：	水平排水配管	位置：	R1F	說明：	空調管路配置
							
位置：	7F	說明：	備品室給水配管	位置：	12F	說明：	管道間消防箱結線
							



# 力揚機電工程股份有限公司

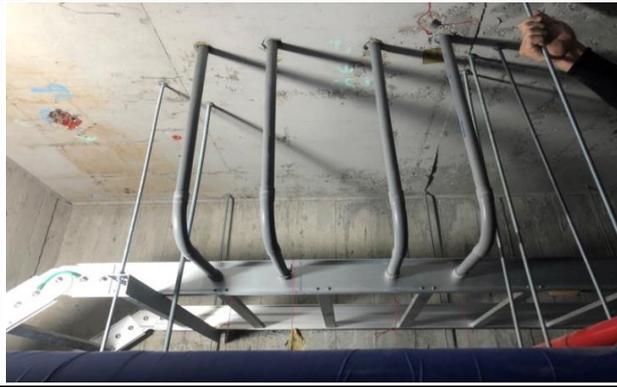
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月10日

星期二

位置：3F	說明：RC預埋管路延伸線架	位置：7F	說明：備品室給水配管
			
位置：10F	說明：空調機房補給水配管	位置：R1F	說明：水箱排水配管
			
位置：4F	說明：管道間透氣、污排配管	位置：5F	說明：備品室給水配管
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月11日

星期三

位置：	12F	說明：	給水平面配管	位置：	12F	說明：	排煙起動盤安裝定位
位置：	2F	說明：	排水管配管	位置：	4F	說明：	客房房控箱配管
位置：	12F	說明：	給水平面配管	位置：	12F	說明：	給水平面配管



# 力揚機電工程股份有限公司

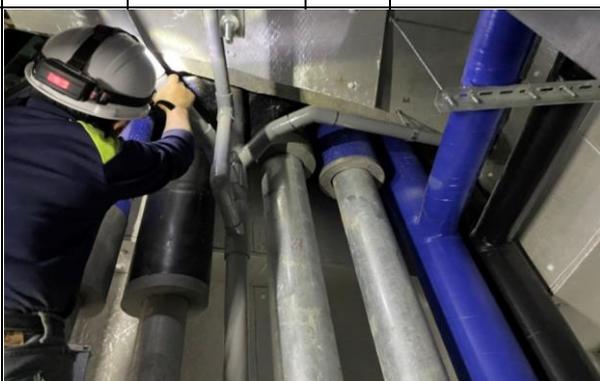
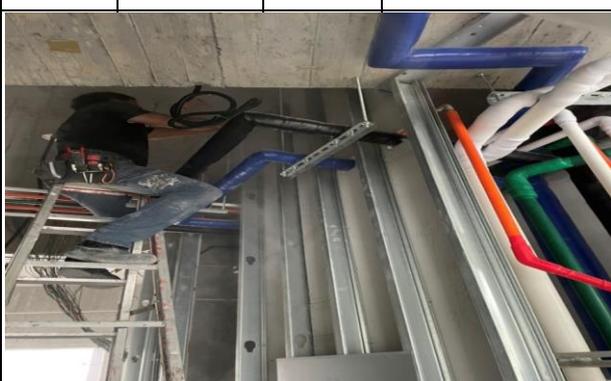
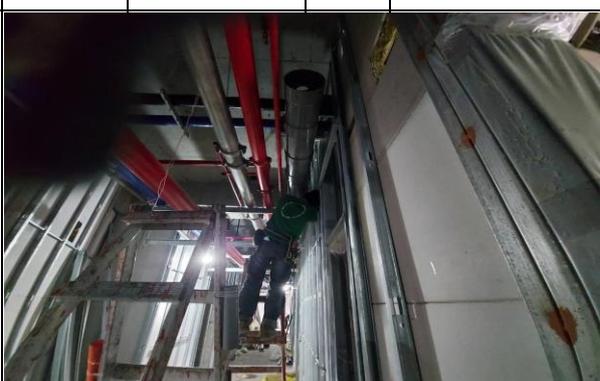
## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月12日

星期四

位置： 2F	說明： 排水管配管	位置： 4F	說明： 牆面配管
			
位置： 4F	說明： 管道間透氣配管	位置： 5F	說明： 空調機房補給水配管
			
位置： 2F	說明： 配管延伸至線架	位置： 7F	說明： 空調機房排水配管
			
位置： 12F	說明： 消防火警配線	位置： 12F	說明： 透氣管配管
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月13日

星期五

位置： B1F	說明： 風管施作	位置： B1F	說明： 風管施作
			
位置： 10F	說明： 控制施作	位置： R1F	說明： 風管施作
			
位置： R1F	說明： 水泵定位施作	位置： R1F	說明： 水泵定位施作
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

111年5月14日

星期六

位置：	R1F	說明：	水管施作	位置：	R1F	說明：	水管施作
							
位置：	2F	說明：	空調控制配管施作	位置：	2F	說明：	空調控制配管施作
							